

ZP.341/28/2/2008

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska do gry w piłkę nożną wraz z elementami infrastruktury w Czarnowie, gmina Pomiechówek

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) podaję do wiadomości treść zapytań, jakie w dniu 20 stycznia 2009 r. otrzymał Zamawiający od jednego z Wykonawców:

Pytanie 1: *„Czy inwestor posiada Projekt Budowlany i czy zamierza umieścić go na swojej stronie internetowej? Brak projektu uniemożliwia prawidłowe wykonanie robót.”*

Odpowiedź: *Inwestor nie posiada projektu budowlanego. W celu ułatwienia przygotowania oferty Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma przekazuje rzut boiska.*

Pytanie 2: *Czy Inwestor będzie wymagał od oferentów uprawnień budowlanych kierownika budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń? Uważamy, że Inwestor niezgodnie z ustawą PZP żąda od oferentów dokumentów ponad wymagania niezbędne do realizacji zadania np. w uprawnieniach bez ograniczeń są uprawnienia do projektowania i nadzorowania budowlanych obiektów o dużej kubaturze. Zlecane zadanie takich obiektów nie przewiduje.*

Odpowiedź: Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz określił wymagania co do uprawnień kierownika budowy i pozostaje przy tym wymogu.

Pytanie 3: *„Czy należy dopisać do kosztorysu i wycenić obsługę geodezyjną i geologiczną? Według Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót ilość i cena badań jaką będzie wymagał inwestor ma duży wpływ na wycenę robót.”*

Odpowiedź: Należy dopisać do kosztorysu i wycenić obsługę geodezyjną i geologiczną.

Pytanie 4: *„Jaki materiał i jaką technologię przyjąć do wyceny drenażu? Według pozycji kosztorysowej nr 10 należy wycenić drenaż z rurek ceramicznych, a wg Specyfikacji mają to być rury z PVC.*

Odpowiedź:

Należy zastosować rury z PVC.

Pytanie 5: „*W którym miejscu kosztorysu należy wycenić pozostałe materiały niezbędne do prawidłowej pracy systemu nawadniania? Według poz. Koszt. Nr 18 w systemie nawadniania należy wycenić 7 zraszaczy i rurę z PE Ø63*”

Odpowiedź:

Materiały pozostałe niezbędne do prawidłowej pracy systemu nawadniania należy ująć w pozycji 18 kosztorysu – system nawadniania boiska.

Pytanie 6: „*Jakie jest ciśnienie w sieci wodociągowej?*”

Odpowiedź: 4 atmosfery.

Pytanie 7: „*Czy inwestor ma świadomość, że usytuowanie 6 szt. Zraszaczy po jednej stronie boiska i jednego na jego środku nie nawodni w 100% płyty boiska?*”

Odpowiedź:

Usytuowanie zraszaczy jest przedstawione na przekroju, który jest załącznikiem do niniejszego pisma. Zamawiający dopuszcza jednak, aby Wykonawca zastosował inny wariant rozmieszczenia zraszaczy lub ich liczby, tak aby zasięg zraszaczy obejmował 100% powierzchni boiska.

Pytanie 8: „*Jakie należy przyjąć materiały do budowy podbudowy boiska, czy wg kosztorysu ofertowego, czy według specyfikacji?*”

Odpowiedź:

Decyzję o doborze materiałów do podbudowy boiska Zamawiający pozostawia Wykonawcy. Wykonawca ma zastosować takie materiały, dzięki którym zachowana będzie dobra jakość robót, na które Wykonawca udzieli gwarancji wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie 9: „*Jakie mają być stopnie zagęszczenia warstw boiska? Informuję, że na podstawie własnych doświadczeń na warstwie piasku średnioziarnistego gr. 3 cm nie uzyskuje się zagęszczenia o wartości Is-1.0.*”

Odpowiedź:

Warstwy boiska powinny być tak zagęszczone, aby gwarantowały zagęszczenie o wartości Is-1.0. Wybór technologii zagęszczenia pozostawiamy Wykonawcy.

Pytanie 10: „*Po jakim czasie Inwestor chce użytkować boisko, na jakie obszary i od kiedy ma być udzielona gwarancja? Informuję, że na murawie z trawy hodowanej można prowadzić rozgrywki już po miesiącu od jej ułożenia, natomiast na trawie sianej po jednorocznym okresie wegetacji. Przy takim rozwiązaniu bezcelowe jest łączenie technologii wykonania prac.*”

Odpowiedź:

Inwestor zacznie użytkować boisko po takim czasie, jaki wskaże Wykonawca, w celu utrzymania wysokiej jakości murawy, jednak nie dłużej niż po roku od wykonania wysiania trawy. Gwarancja udzielona będzie od dnia, w którym boisko zostanie dopuszczone przez Wykonawcę do użytkowania.


Pytanie 11: „*Czy Inwestor zakłada pielęgnację płyty boiska i jak długo*”

Odpowiedź: Inwestor przewiduje pielęgnację przez Wykonawcę płyty boiska od dnia jego wykonania do dnia dopuszczenia przez Wykonawcę do jego użytkowania.

Pytanie 12: „*Czy należy obsiać trawą skarpy?*”

Odpowiedź: Tak.

Zastępca Wójta
/-/ **Mariusz Lempicki**

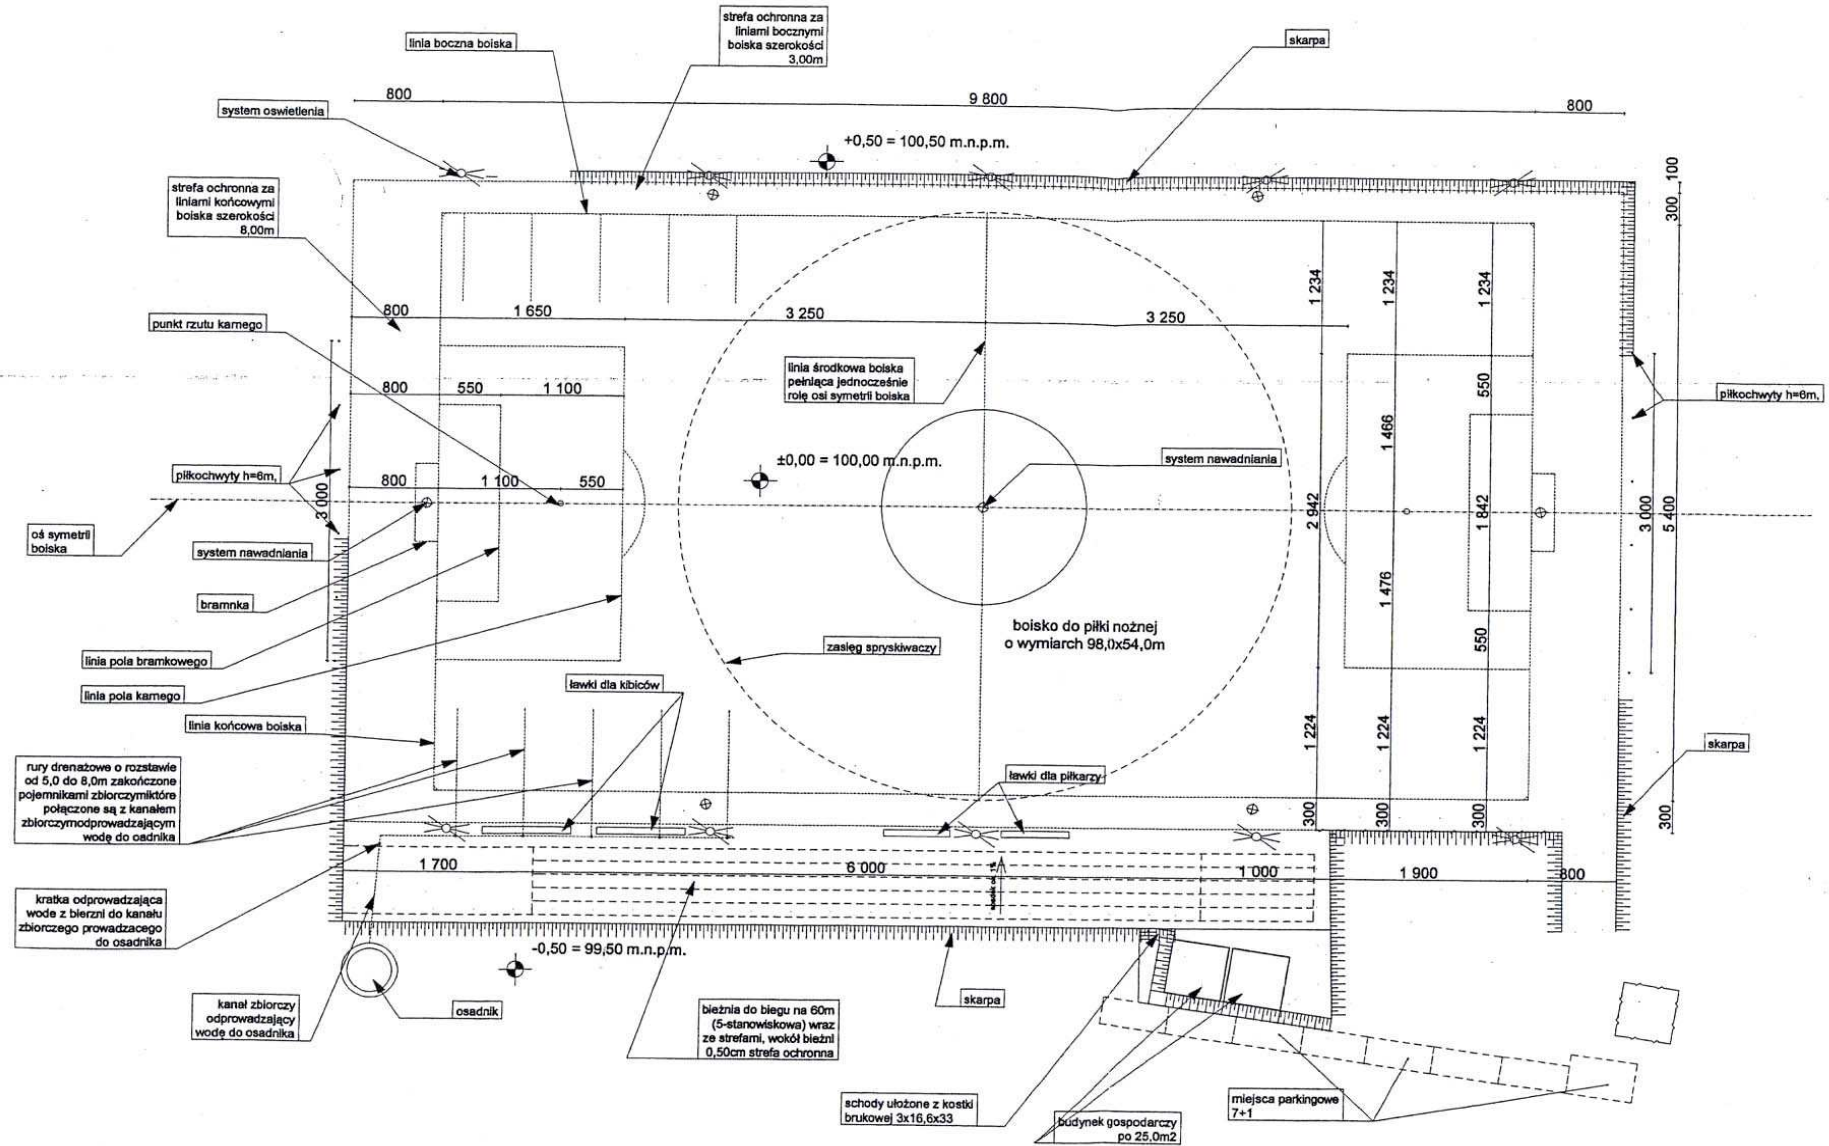

- projektowane nowe ogrodzenie
 oddzielające boisko od ujęcia wody
 ⊕ system nawadniający
 ————— ławki
 ☼ oświetlenie