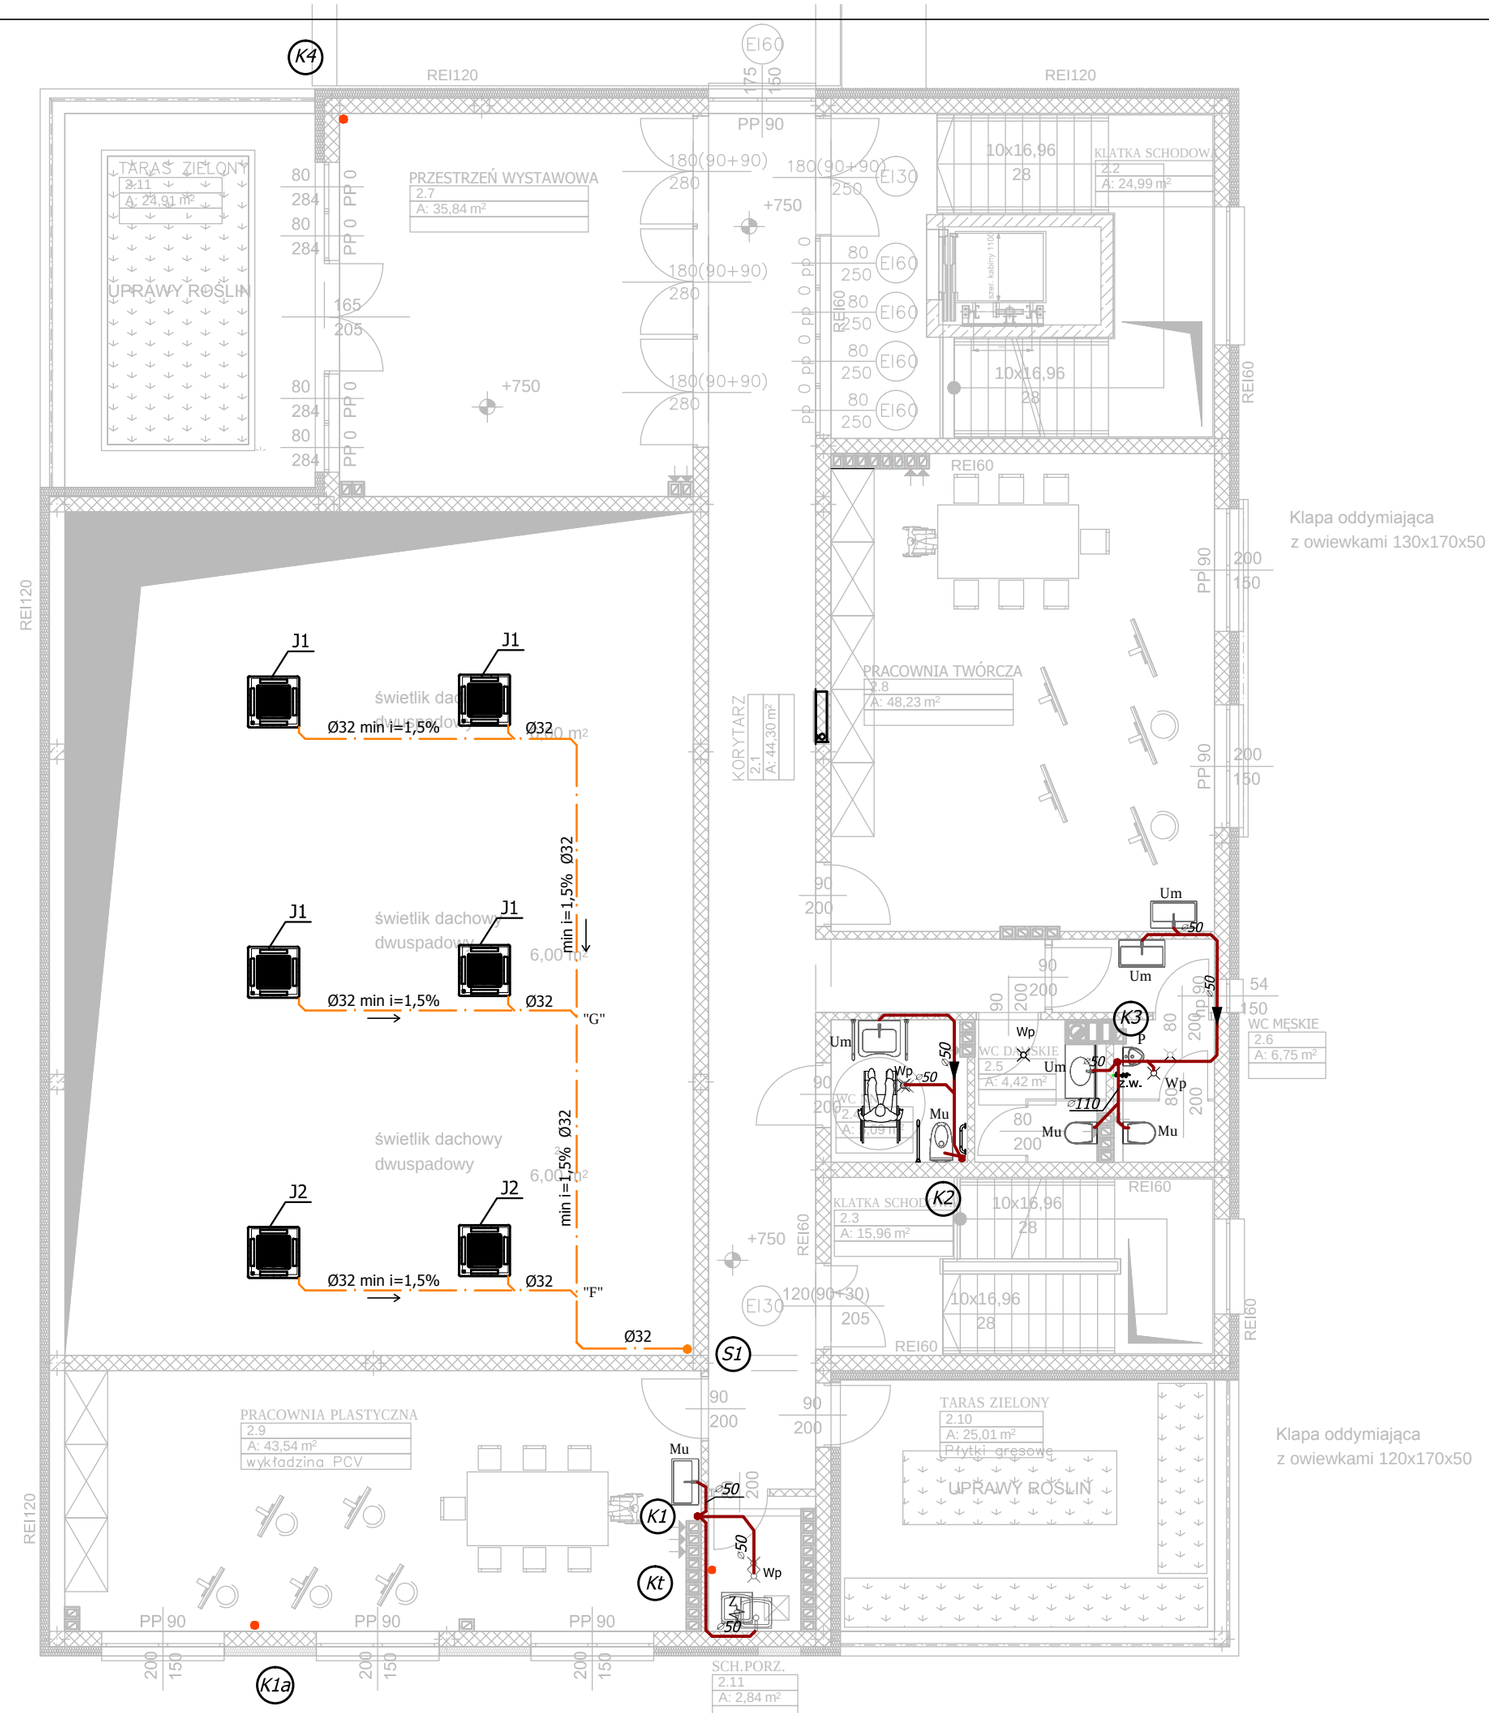

Oznaczenia:

J1 - Jednostka wewnętrzna z wbudowaną pompką skroplin
Klimatyzator ksetonowy o parametrach:
- chłodzenie: Q_{ch}=7,1kW
- grzanie: Q_g=8kW
- pobór mocy: chłodzenie Nel=0,1kW,
- pobór mocy: grzanie Nel=0,1kW,
- zasilanie: 220-240V
- przepływ powietrza: V_n=1180/950/850 m^3/h
- wymiary: szer x wys x dł. 840x240x840mm

Mu Miska ustępowa
Um Umywalka
P Pisuark
Z Zlew gospodarczy
Wp Wpust podłogowy
R Rewizja

LEGENDA:

K1 - K4 Pion kanalizacji sanitarnej
S1 Pion odprowadzający skropliny
Kanalizacja sanitarna prowadzona w posadzce
Przewód odprowadzający skropliny
ø110 - Średnice rur PVC łączonch na wcisk
ø20 - Średnice rur PVC sztywnych odprowadzania skroplin łączonch na wcisk

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"

Inwestycja	ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNE CENTRUM KULTURY		**Data:** 12. 2016
Adres inwestycji	Ul. JANA KILIŃSKIEGO 1, 05-180 POMIECHÓWEK, GMINA POMIECHÓWEK, DZ. NR EWID. 224/3 i 224/4		**Nr rys.** **S-PW-11**
Inwestor	GMINNA POMIECHÓWEK		**Skala** 1:100
Adres Inwestora	Ul. SZKOLNA 1a, 05-180 POMIECHÓWEK		**branża/etap** SAN /'PW
Temat rysunku	**RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA KAN. SANITARNEJ I SKROPLIN**		
Branża sanitarna	Projektant	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk nr upr. LOD/1795/POOS/11	**Podpis:**
	Opracował	mgr inż. Karol Rutz	**Podpis:**