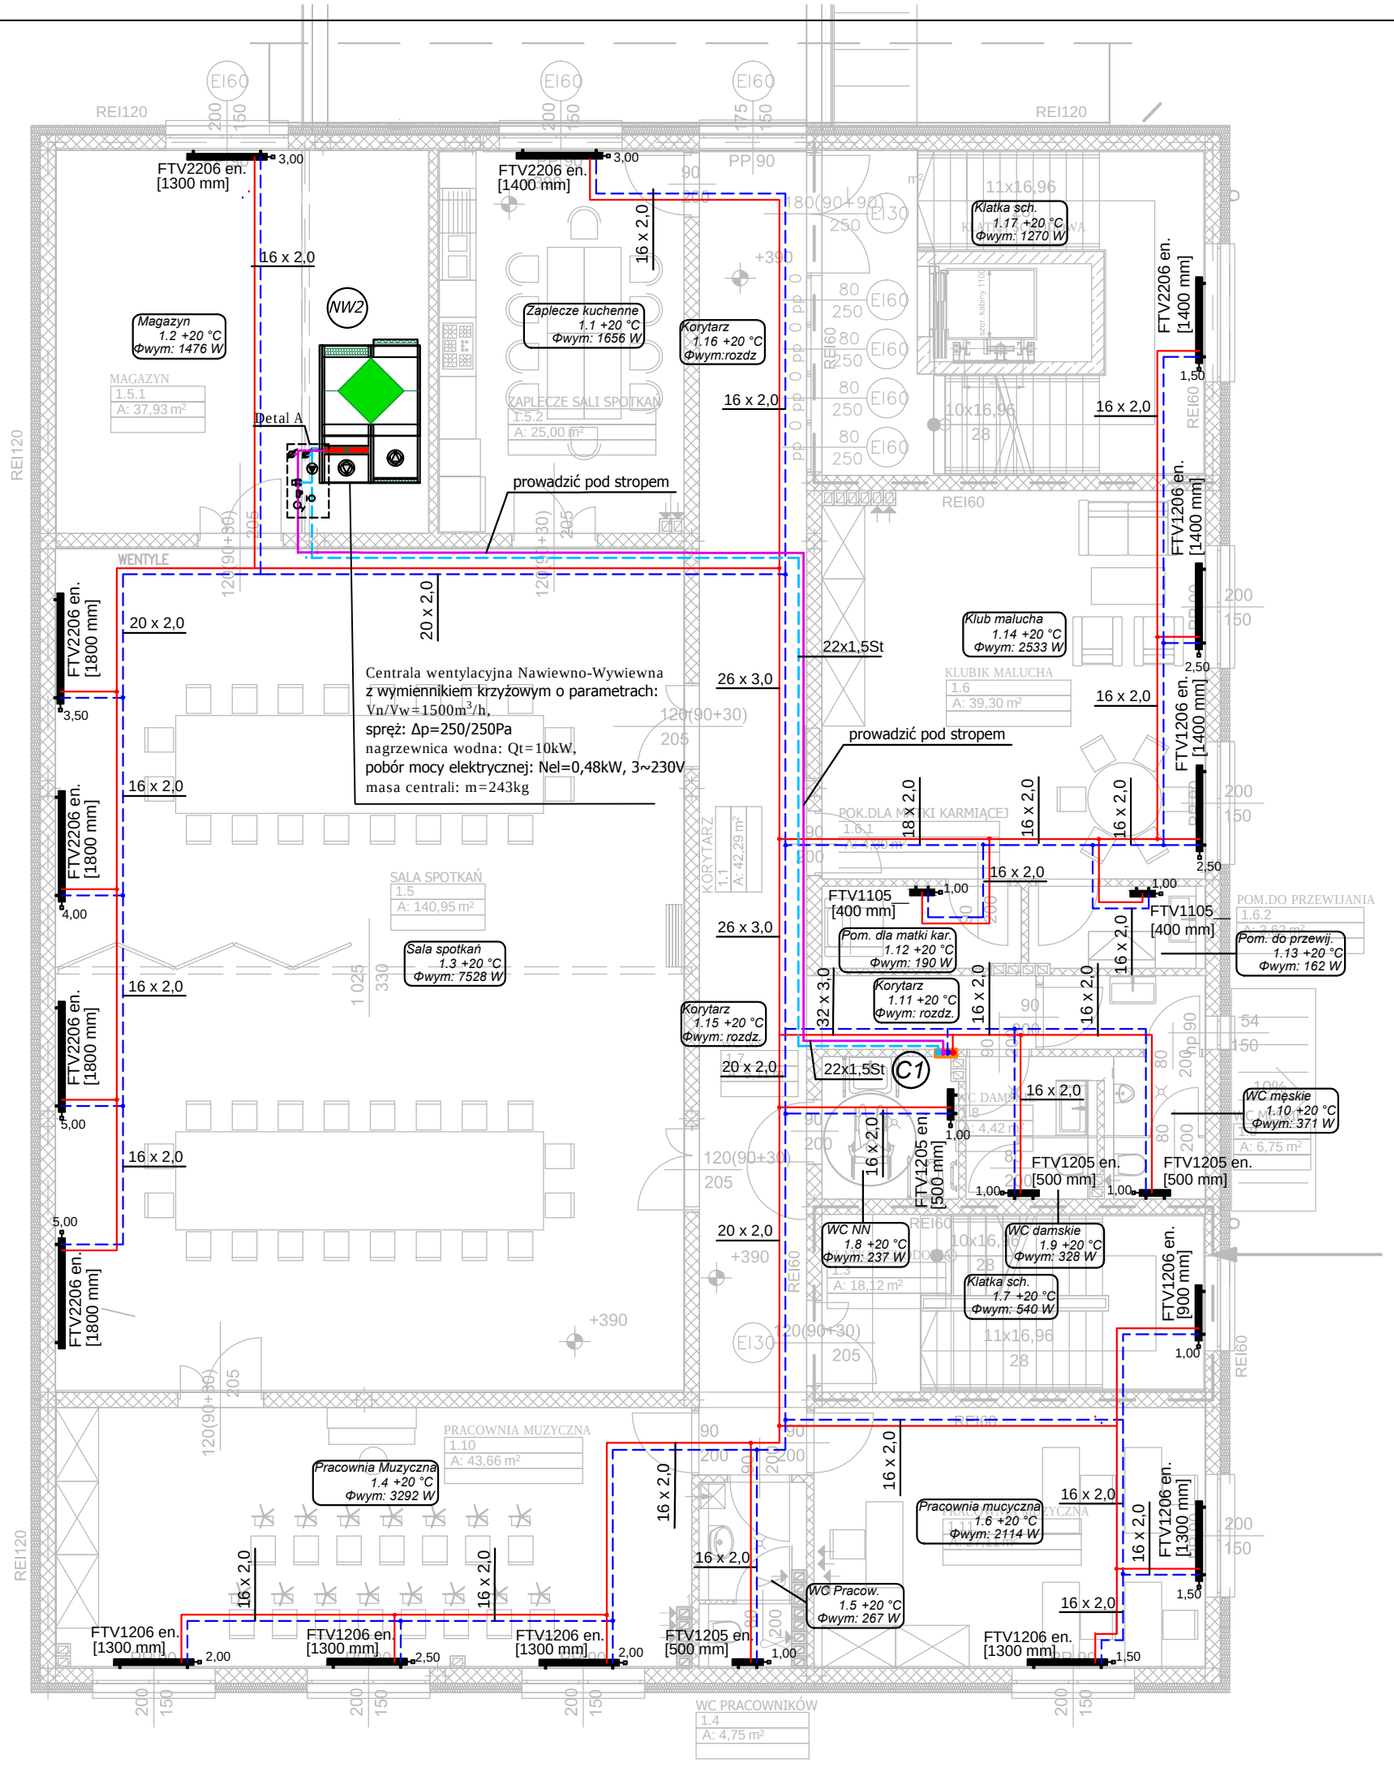

DETAL A
SCHEMAT WĘZŁA REGULACYJNEGO NAGRZEWNICY
DOSTARCZA PRODUCENT CENTRALI WENTYLACYJNEJ



1 - Pompa obiegowa
2 - Zawór 3-drogowy z siłownikiem
3 - Termometr
4 - Filtr osadnikowy
5 - Zawór podpionowy
6 - Zawór kulowy

OZNACZENIA:

C1 - Pion instalacji ogrzewania grzejnikowego i podłogowego
T1 - Pion instalacji ciepła technologicznego
- zasilanie instalacji centralnego ogrzewania
- powrót instalacji centralnego ogrzewania
- zasilanie instalacji ciepła technologicznego
- powrót instalacji ciepła technologicznego
FTV2206en. [1400 mm] Grzejnik stalowy płytowy dolnozasilany

WC męskie — Nazwa pomieszczenia
1.10 +20 °C — Numer pomieszczenia i jego temperatura wewnętrzna
Φwym: 371 W — Zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

16 x 2,0 - Średnica rury z tworzywa sztucznego PE łączonej w systemie zaprasowywanym.
28x1,5St - Średnica rury stalowej ocynkowanej zewnętrznie łączonej w systemie zaciskanym

Uwaga!
Przewody z tworzyw sztucznych PE prowadzić w posadzce w warstwie styropianu oraz w bruzdach ściennych.
Przewody z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznnie prowadzić po wierzchu pod stropem.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"

Inwestycja	ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNE CENTRUM KULTURY		Data: 12. 2016
Adres inwestycji	Ul. JANA KILIŃSKIEGO 1, 05-180 POMIECHÓWEK, GMINA POMIECHÓWEK, DZ. NR EWID. 224/3 i 224/4		Nr rys. S-PW-18
Inwestor	GMINNA POMIECHÓWEK		Skala 1:100
Adres Inwestora	Ul. SZKOLNA 1a, 05-180 POMIECHÓWEK		branża/etap
Temat rysunku	Rzut I piętra - instalacja c.o.		SAN /PW
Branża sanitarna	Projektant	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk nr upr. LOD/1795/POOS/11	Podpis:
	Opracował	mgr inż. Karol Rutz	Podpis: