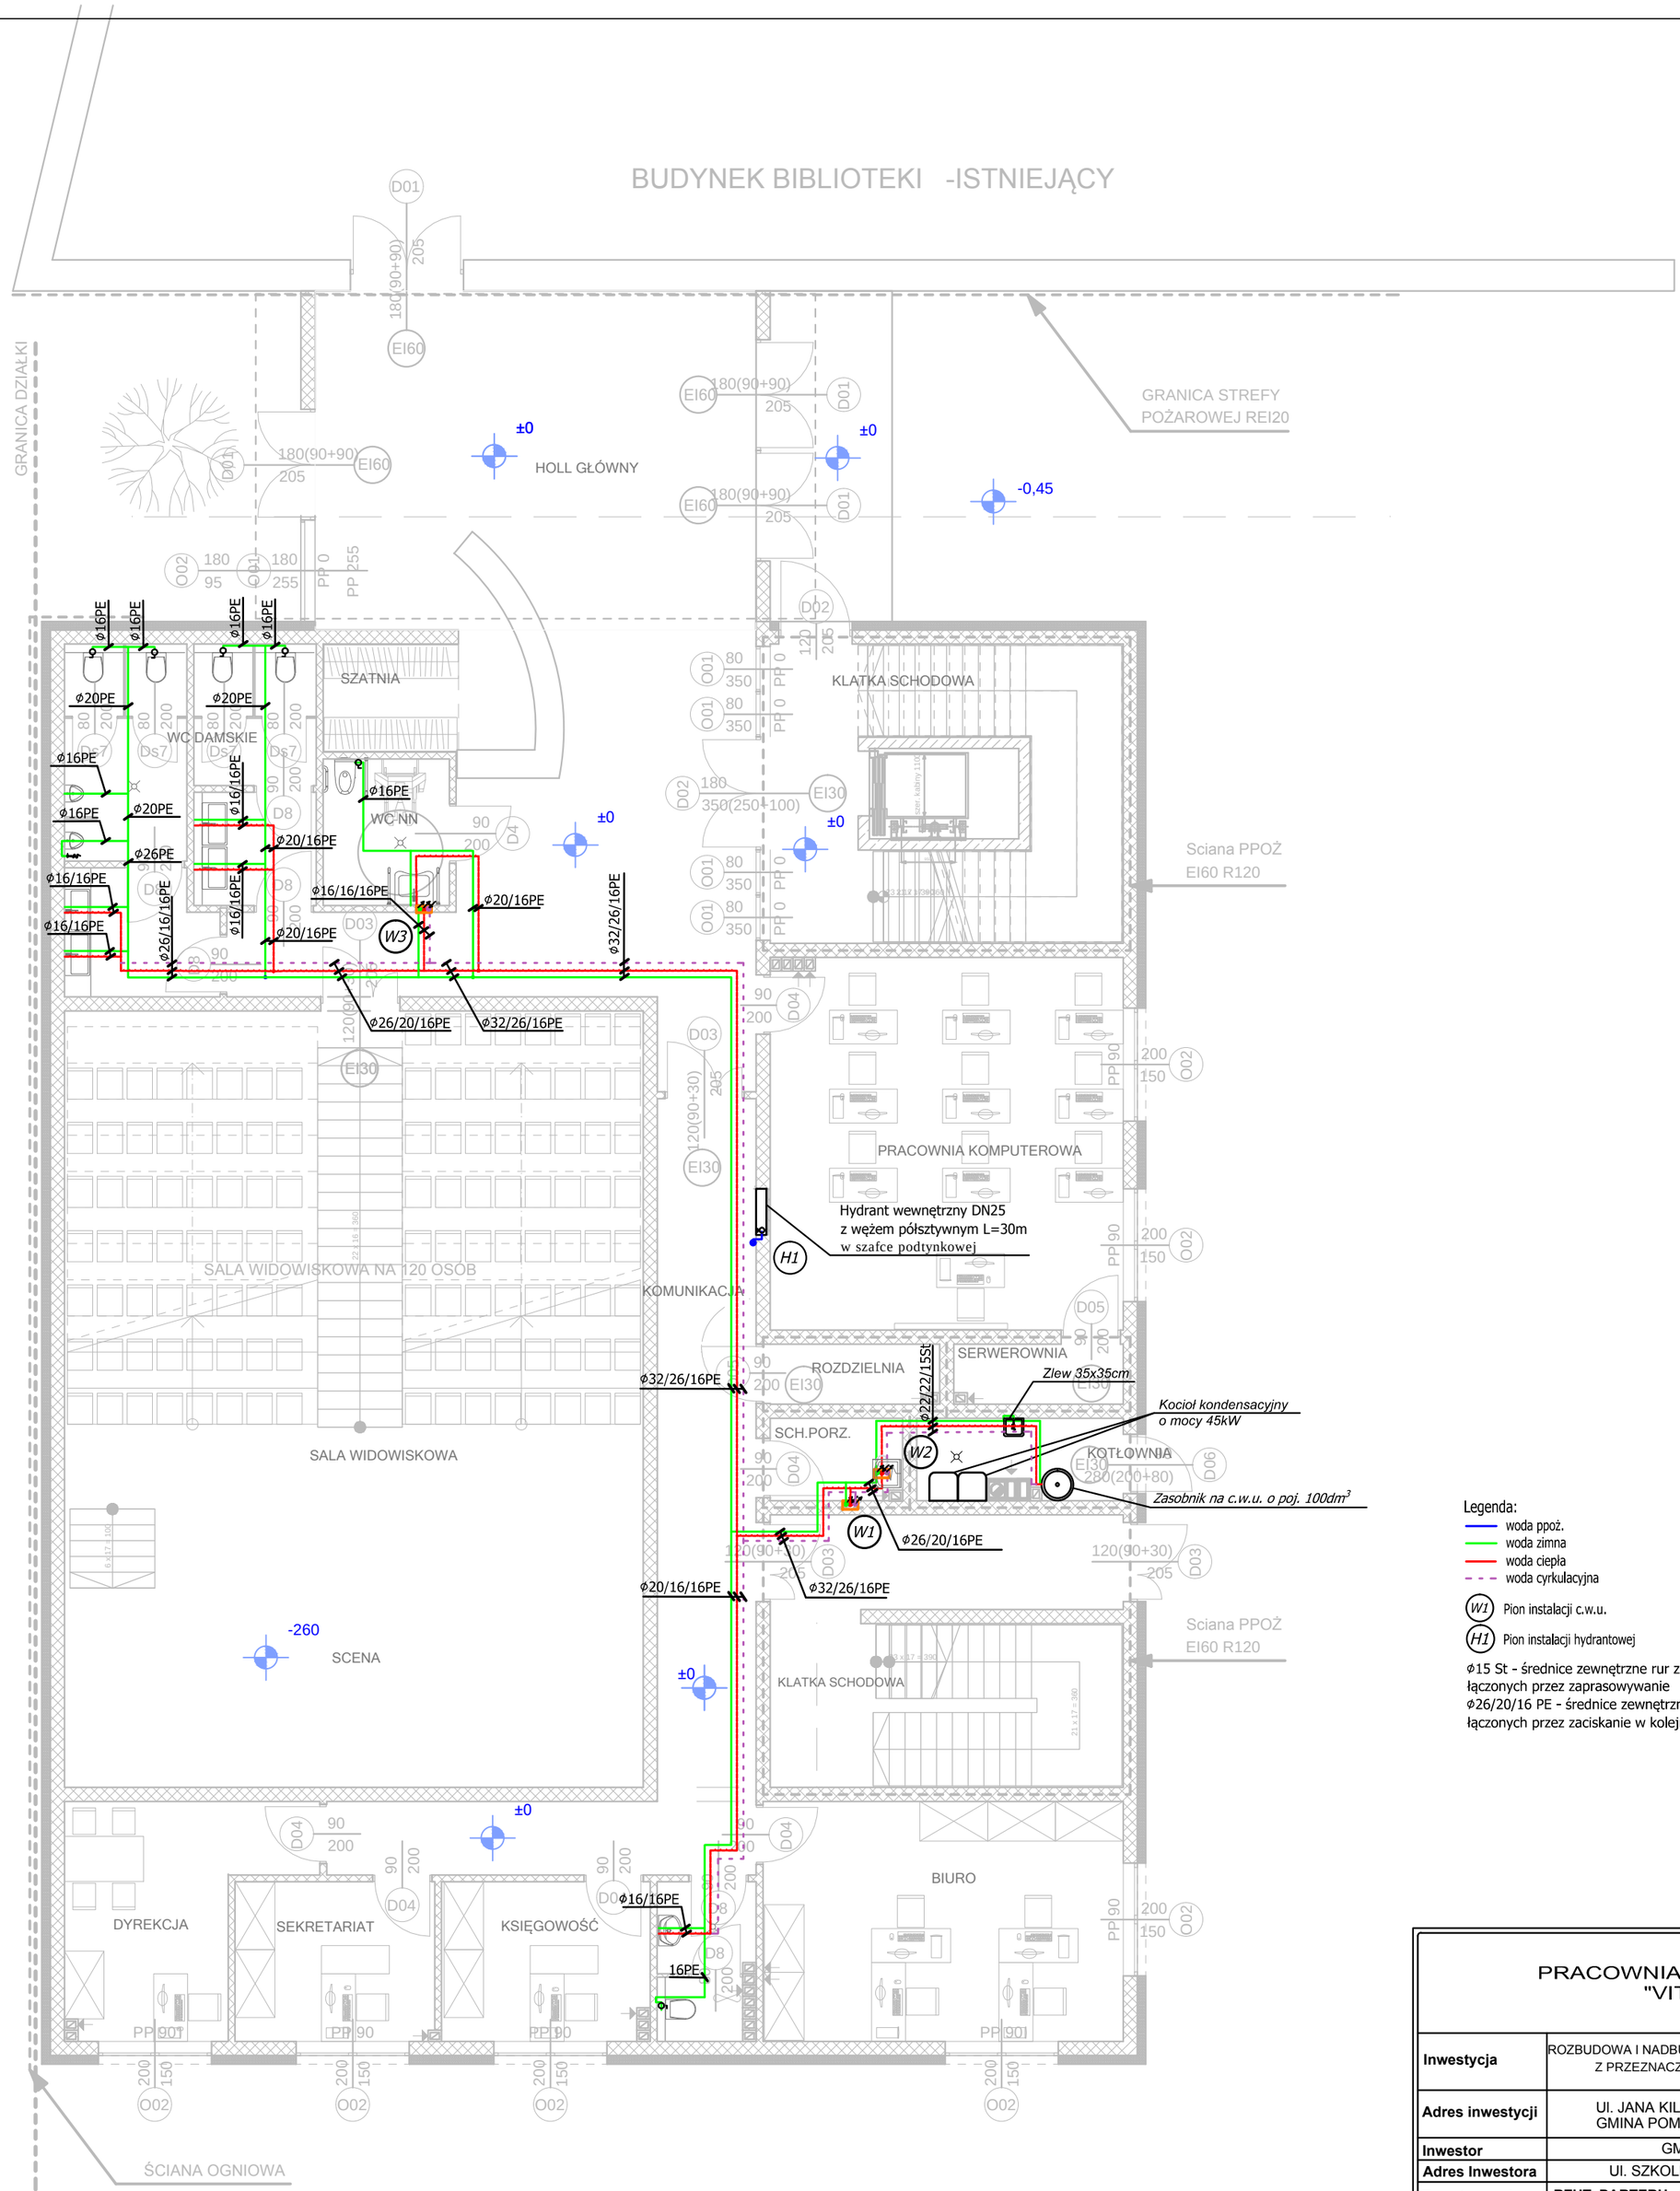

Legenda:

- woda ppoż.
- woda zimna
- woda ciepła
- woda cyrkulacyjna

W1 Pion instalacji c.w.u.

H1 Pion instalacji hydrantowej

ø15 St - średnice zewnętrzne rur ze stali ocynkowanej szlachetnej łączonych przez zaprasowywanie
ø26/20/16 PE - średnice zewnętrzne rur polietylenowych PE-RT-Al/PE-HD łączonych przez zaciskanie w kolejności: woda zimna/ woda ciepła/ cyrkulacyjna

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"

Inwestycja	ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNE CENTRUM KULTURY		**Data:** 12. 2016
Adres inwestycji	Ul. JANA KILIŃSKIEGO 1, 05-180 POMIECHÓWEK, GMINA POMIECHÓWEK, DZ. NR EWID. 224/3 i 224/4		**Nr rys.** **S-PB-03**
Inwestor	GMINNA POMIECHÓWEK		**Skala** 1:100
Adres Inwestora	Ul. SZKOLNA 1a, 05-180 POMIECHÓWEK		**branża/etap**
Temat rysunku	**RZUT PARTERU - INSTALACJA HYDRANTOWA I C.W.U.**		SAN / PB
Branża sanitarna	Projektant	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk nr upr. LOD/1795/POOS/11	**Podpis:**
	Sprawdzający	mgr inż. Kazimierz Maj nr upr. UAN.IV-10220/20/84	**Podpis:**
	Opracował	mgr inż. Karol Rutz	**Podpis:**