


DETAL A
SCHEMAT WĘZŁA REGULACYJNEGO NAGRZEWNICY
DOSTARCZA PRODUCENT CENTRALI WENTYLACYJNEJ

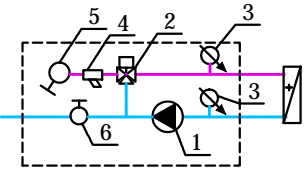

- 1 - Pompa obiegowa
2 - Zawór 3-drogowy z siłownikiem
3 - Termometr
4 - Filtr osadnikowy
5 - Zawór podpionowy
6 - Zawór kulowy

OZNACZENIA:

- (C1) - Pion instalacji ogrzewania grzejnikowego i podłogowego
(T2) - Pion instalacji ciepła technologicznego
- zasilanie instalacji centralnego ogrzewania
- powrót instalacji centralnego ogrzewania
- zasilanie instalacji ciepła technologicznego
- powrót instalacji ciepła technologicznego

- FTV2206en. [1400 mm] - Grzejnik stalowy płytowy dolnozasilany
K203/647/900 - Aparat grzewczo wentylacyjny montowany na ścianie - wysokość montażu od podłogi H=150mm

- Magazyn -1.12 +20 °C - Nazwa pomieszczenia
Φwym: 581 W - Numer pomieszczenia i jego temperatura wewnętrzna
16 x 2,0 - Zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia
28x1,5St - Średnica rury z tworzywa sztucznego PE łączonej w systemie zaprasowywanym.
28x1,5St - Średnica rury stalowej ocynkowanej zewnętrznie łączonej w systemie zaciskany

Uwaga!
Przewody z tworzyw sztucznych PE prowadzić w posadzce w warstwie styropianu oraz w bruzdach ściennych.
Przewody z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie prowadzić po wierzchu pod stropem.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"			
Inwestycja		ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNE CENTRUM KULTURY	Data: 12. 2016
Adres inwestycji		UI. JANA KILIŃSKIEGO 1, 05-180 POMIECHÓWEK, GMINA POMIECHÓWEK, DZ. NR EWID. 224/3 i 224/4	Nr rys. S-PW-16
Inwestor		GMINNA POMIECHÓWEK	Skala 1:100
Adres inwestora		UI. SZKOLNA 1a, 05-180 POMIECHÓWEK	branża/etap
Temat rysunku		Rzut piwnic - instalacja c.o. i c.t.	SAN / PW
Branża sanitarna	Projektant	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk nr upr. LOD/1795/POOS/11	Podpis:
	Opracował	mgr inż. Karol Rutz	Podpis: