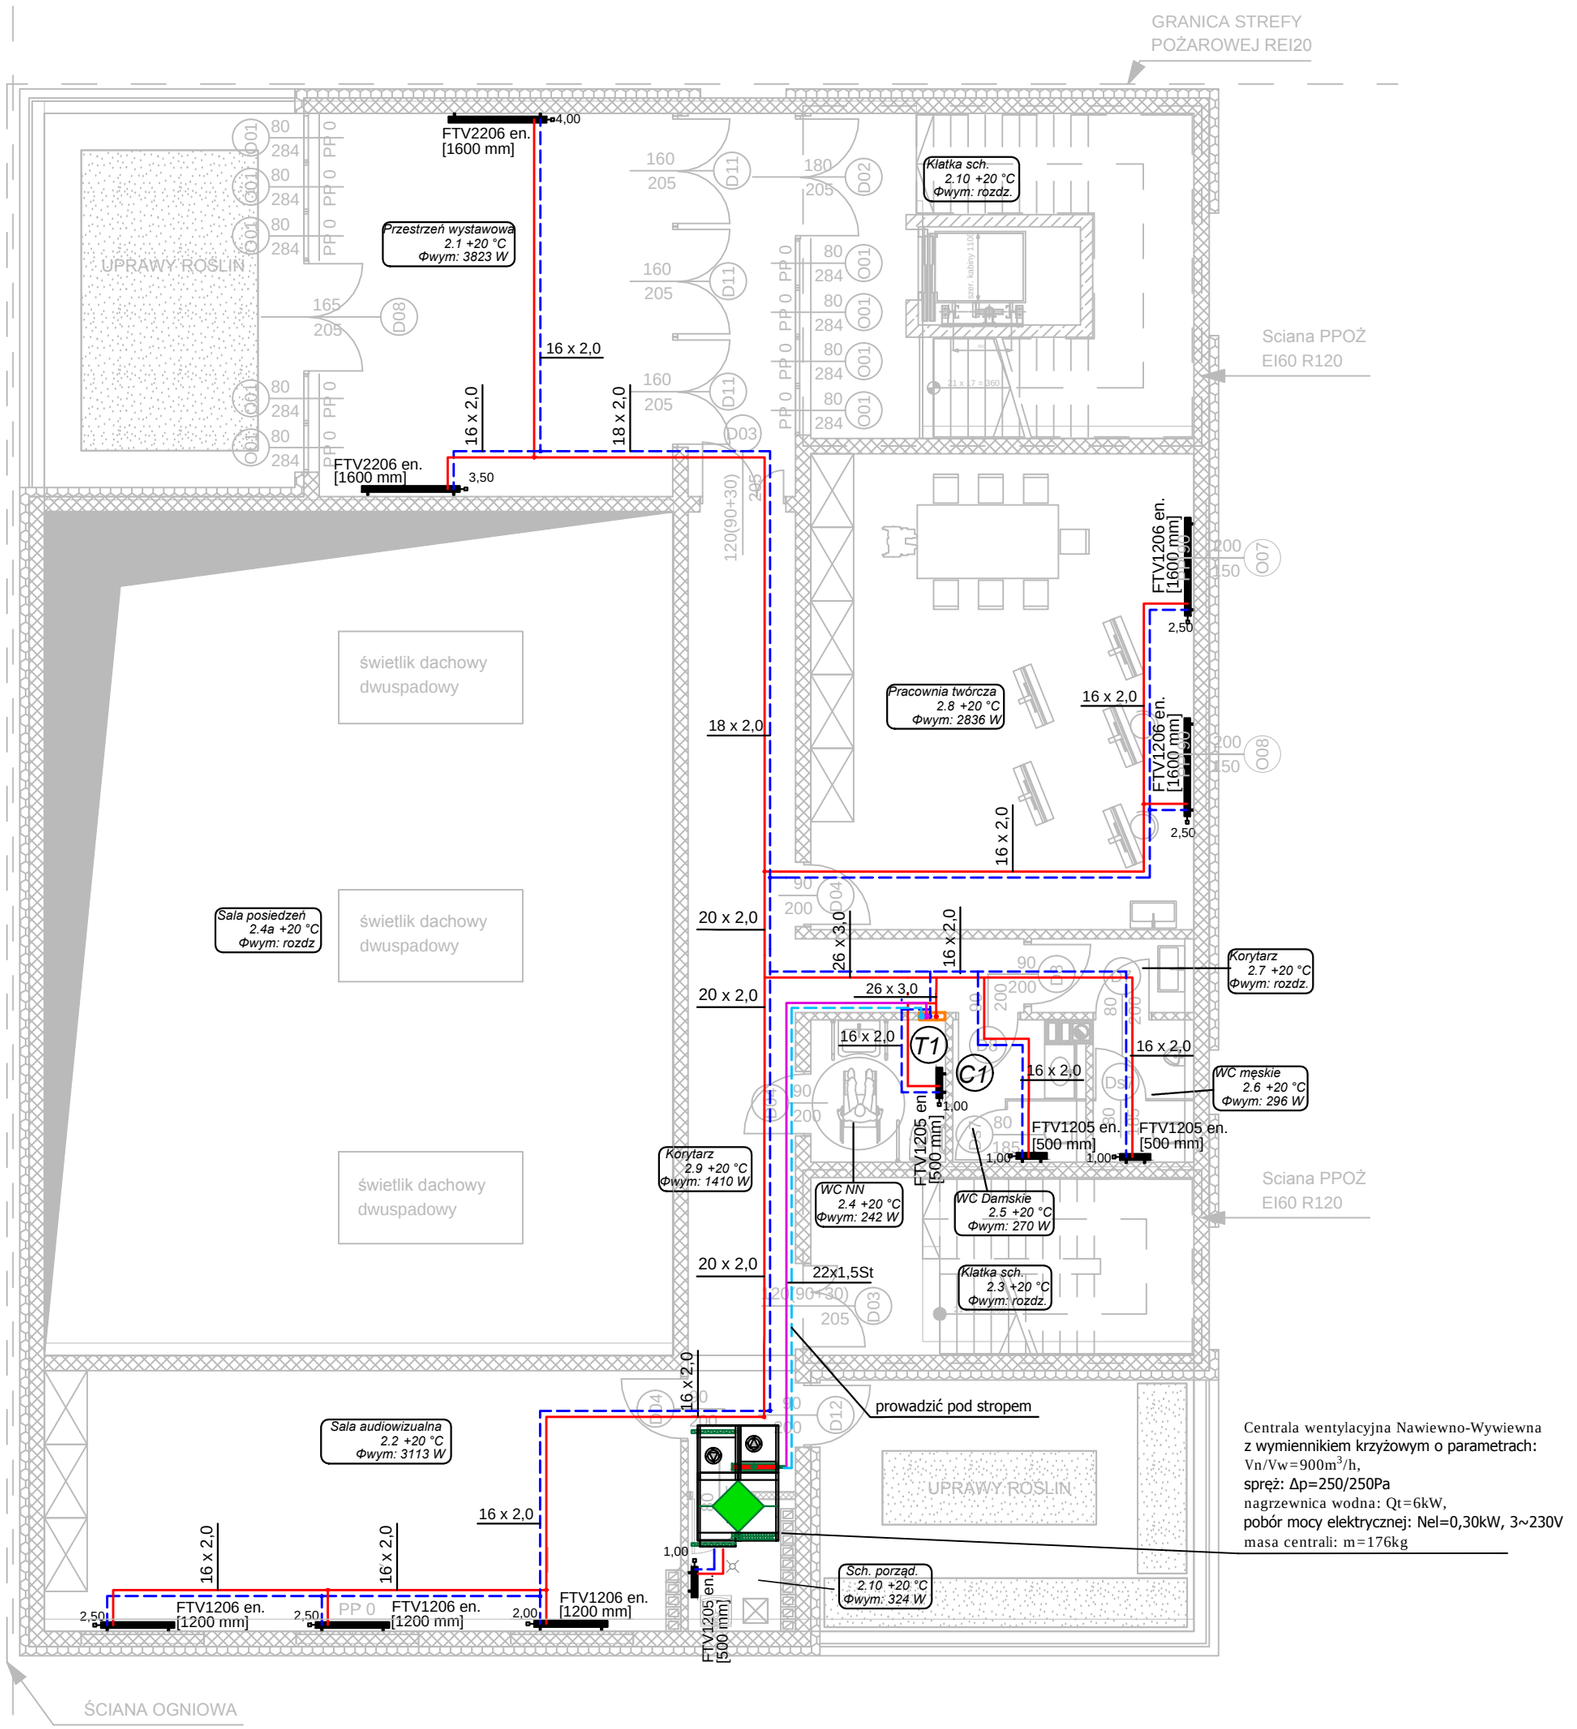

OZNACZENIA:

- (C1) - Pion instalacji ogrzewania grzejnikowego i podłogowego
- (T1) - Pion instalacji ciepła technologicznego
- zasilanie instalacji centralnego ogrzewania
- powrót instalacji centralnego ogrzewania
- zasilanie instalacji ciepła technologicznego
- powrót instalacji ciepła technologicznego

FTV2206en. [1400 mm] Grzejnik stalowy płytowy dolnozasilany

WC męskie 2.6 +20 °C Φwym: 296 W
- Nazwa pomieszczenia
- Numer pomieszczenia i jego temperatura wewnętrzna
- Zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

16 x 2,0 - Średnica rury z tworzywa sztucznego PE łączonej w systemie zaprasowywanym.
22x1,5St - Średnica rury stalowej ocynkowanej zewnętrznie łączonej w systemie zaciskanym

Uwaga!
Przewody z tworzyw sztucznych PE prowadzić w posadzce w warstwie styropianu oraz w bruzdach ściennych.
Przewody z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie prowadzić po wierzchu pod stropem.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"

Inwestycja	ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNE CENTRUM KULTURY	**Data:** 12. 2016
Adres inwestycji	Ul. JANA KILIŃSKIEGO 1, 05-180 POMIECHÓWEK, GMINA POMIECHÓWEK, DZ. NR EWID. 224/3 i 224/4	**Nr rys.** **S-PB-13**
Inwestor	GMINNA POMIECHÓWEK	**Skala** 1:100
Adres Inwestora	Ul. SZKOLNA 1a, 05-180 POMIECHÓWEK	**branża/etap**
Temat rysunku	**RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA C.O. I C.T.**	SAN / PB
Branża sanitarna	Projektant: mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk, nr upr. LOD/1795/POOS/11	**Podpis:**
	Sprawdzający: mgr inż. Kazimierz Maj, nr upr. UAN.IV-10220/20/84	**Podpis:**
	Opracował: mgr inż. Karol Rutz	**Podpis:**