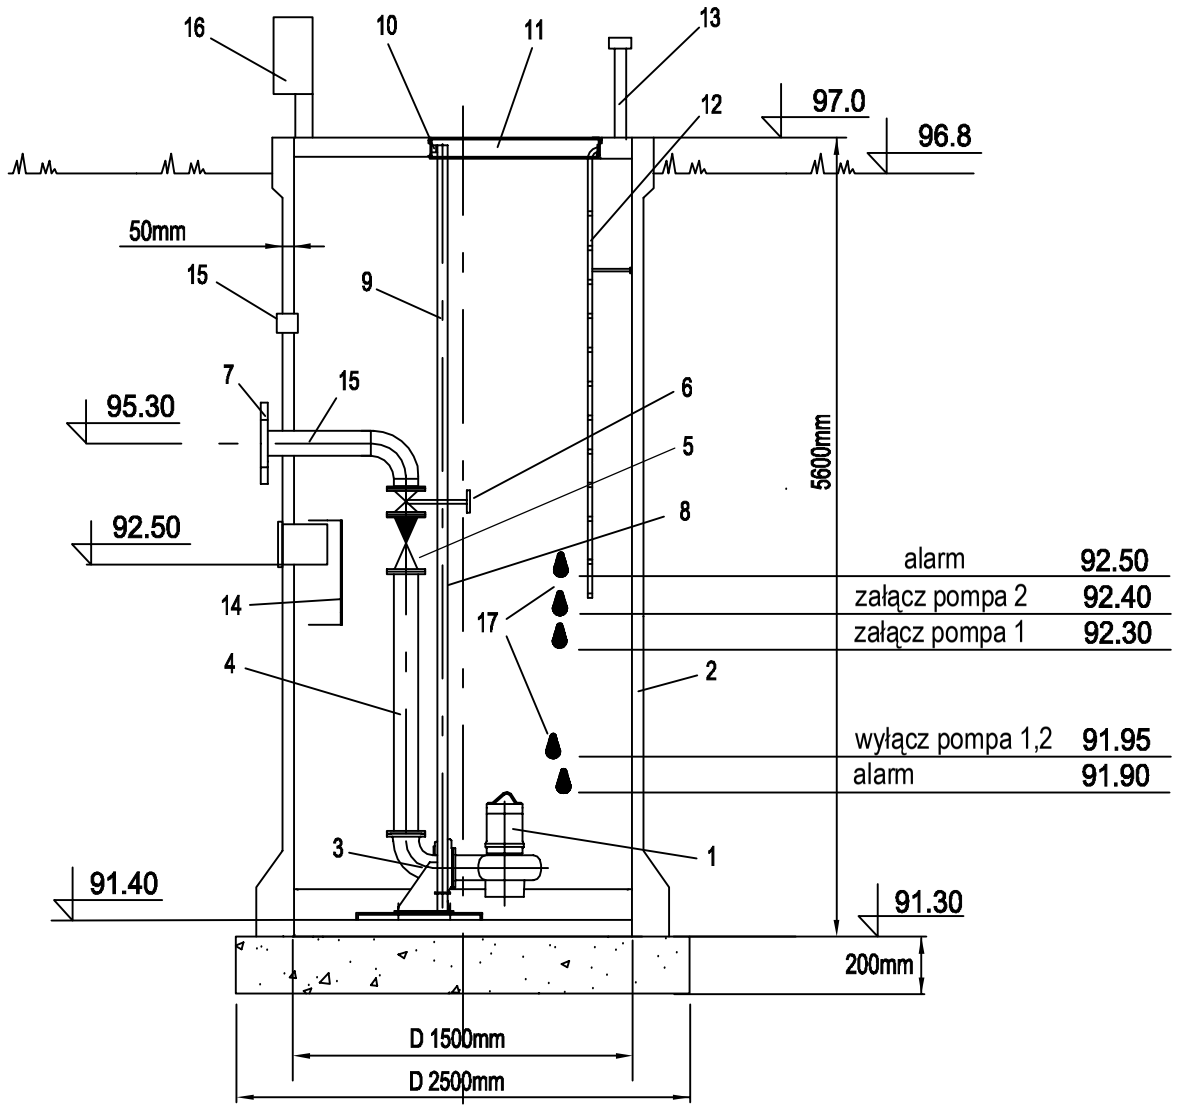


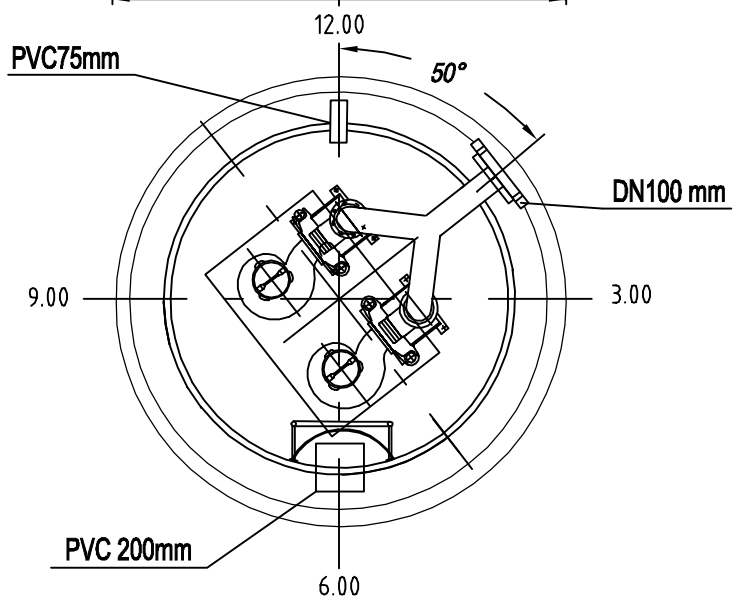


| Nr | Opis | Typ / wymiar | Materiał | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Zestaw kontroli poziomu | wyłączniki pływakowe | PVC | 4 |
| 16 | Szafka sterown. na pompowni | dostawa producenta | PVC IP44 | 1 |
| 15 | Przejście elektryczne | DN75 | PVC | 1 |
| 14 | Deflektor | – | stal nierdzewna | 2 |
| 13 | Komin wentylacyjny | DN 100 | stal nierdzewna | 1 |
| 12 | Drabinka | – | stal nierdzewna | 1 |
| 11 | Otwór włazowy | 570 / 840 | stal nierdzewna | 1 |
| 10 | Górny łącznik prowadnic | 32462–C | stal nierdzewna | 2 |
| 9 | Prowadnice | 48,3 | stal nierdzewna | 4 |
| 8 | Króciec grawitacyjny | Uszczelka DN 200 | PVC | 2 |
| 7 | Kołnierz tłoczny | DN 100 PN10 | stal nierdzewna | 1 |
| 6 | Zawór odcinający | DN 100 PN10 | żeliwo | 2 |
| 5 | Zawór zwrotny | DN 100 PN10 | żeliwo | 2 |
| 4 | Przewód tłoczny | DN 100 PN10 | stal nierdzewna | 2 |
| 3 | Podstawa z kolanem sprzęg. | dla zastosowanych pomp | żeliwo | 2 |
| 2 | Zbiornik pompowni | P–1500–2–DN100–5600 | polimerobeton | 1 |
| 1 | Pompa zatapialna | wolny przelot 80mm | żeliwo | 2 |

# PROJEKT BUDOWLANY kanalizacji sanitarnej

## POMPOWNIA Ps z polimerobetonu SCHEMAT

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBIEKT: | Nowy Modlin gm. Pomiechówek | | |
| INESTOR: | Gmina Pomiechówek 05-180 Pomiechówek ul. Szkolna 1a | | |
| AUTOR: | PHU MATPOL GROUP inż. Michał Matuszewski<br>09-100 Płońsk ul. Młodziezowa 29/68 | | |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Dariusz Matuszewski Cie-36/98 | | |
| Faza: Projekt budowlany | Skala: schemat | Nr. rysunku: 3 | Data: czerwiec , 2016r. |